


BOI ĐAM TIẾP NẮP LỒU NỒNG TRUNG THEÁ
MEDIUM VOLTAGE GROUNDING CLUSTER

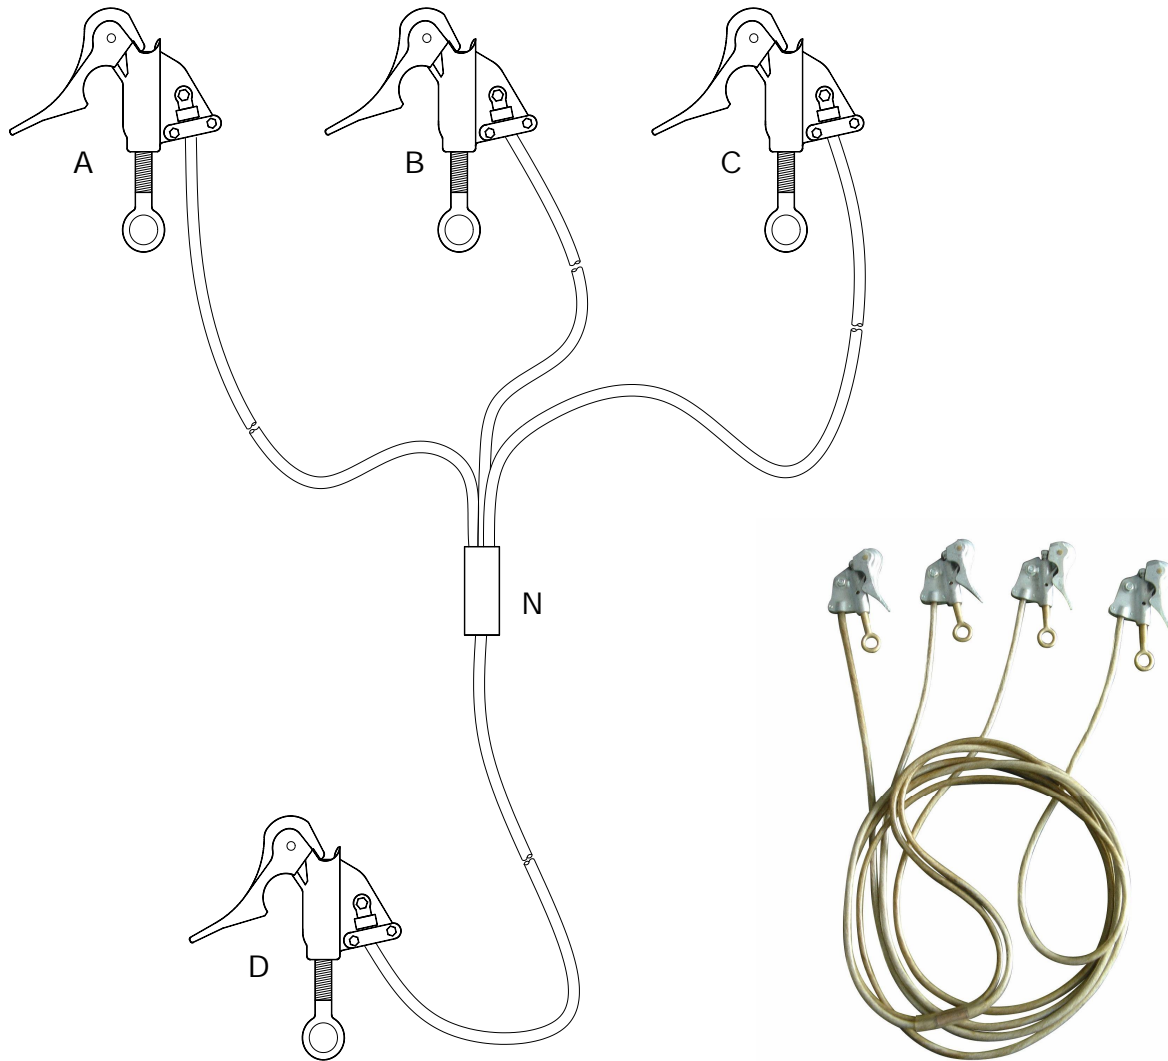

LOẠI (TYPE)	Cap (Cable) mm ²	Khoảng cách (Distance)		Cap nóng mềm	Chieu dày vỏ bọc PVC	Số lổõng nắp kẹp
	AL - ACSR	A,B,C - N	D - N	Flexible Copper Cable	PVC covered thickness	Number of clamps
TDTT - 01	38 - 240	2 m	3 m	25	1	4
TDTT - 02		2 m	10 m	25	1	4
TDTT - 03	38 - 400	2 m	20 m	25	1	4
TDTT - 04		2 m	20 m	50	1	4