



POWER SYSTEMS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN AN
TUAN AN ELECTRIC EQUIPMENT JOINT – STOCK COMPANY


71 Tên Lửa – P. An Lạc – TP.HCM – TEL: 37522249 – 37522250 * FAX: 37522251

Web-site: www.tuanan.com

Email: info@tuanan.com

THIẾT BỊ NỔ TẮT FCO

JACK JUMPER CUTOUT BYPASS TOOL FOR FCO

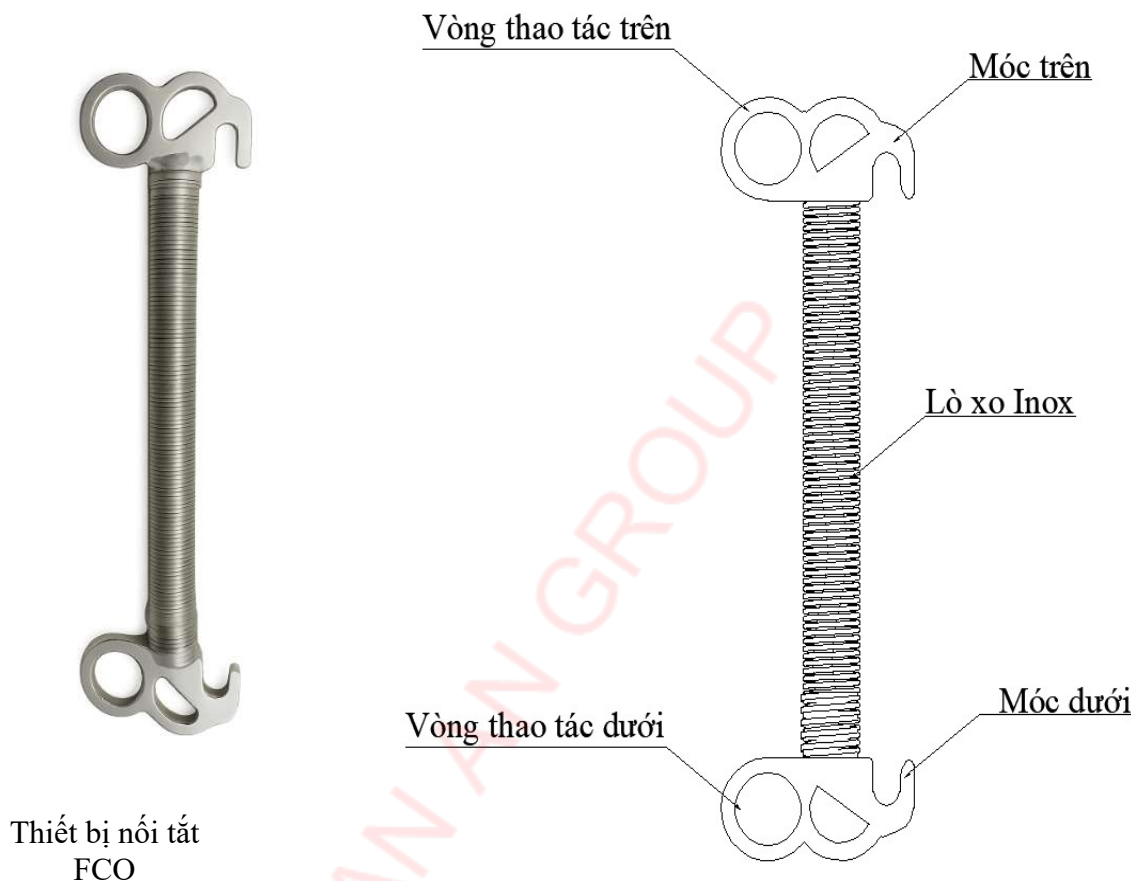

STT (NO.)	MÔ TẢ (DESCRIPTION)	ĐƠN VỊ (UNIT)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATION)
1	Ký hiệu (Cat No)		FCO-CT24 và FCO-CT35
2	Phù hợp sử dụng (Use for)		FCO 24(27)kV và FCO 35(38.5)kV
3	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm (Applicable standard)		ANSI C37.41; ANSI C37.42; IEC 60282-2; IEC 61936, ANSI C5763 hoặc tương đương
4	Dòng điện định mức (Rated current)	A	100 hoặc 200
5	Độ tăng nhiệt độ ở dòng định mức (Temperature rise at rated current)	°C	≤ 60
6	Lực kéo (Traction)	kgf	≤ 21
7	Ứng dụng (Application)		Nổ tắt tạm thời để thực hiện các công tác liên quan đến việc tháo cần Fuse của tất cả các chủng loại FCO mà không làm gián đoạn cung cấp điện cho phụ tải.



POWER SYSTEMS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN AN
TUAN AN ELECTRIC EQUIPMENT JOINT – STOCK COMPANY

71 Tên Lửa – P. An Lạc – TP.HCM – TEL: 37522249 – 37522250 * FAX: 37522251

Web-site: www.tuanan.com


Email: info@tuanan.com

THIẾT BỊ NỔ TẮT LBFCO

JACK JUMPER CUTOUT BYPASS TOOL FOR LBFCO



Thiết bị nổ tắt
LBFCO

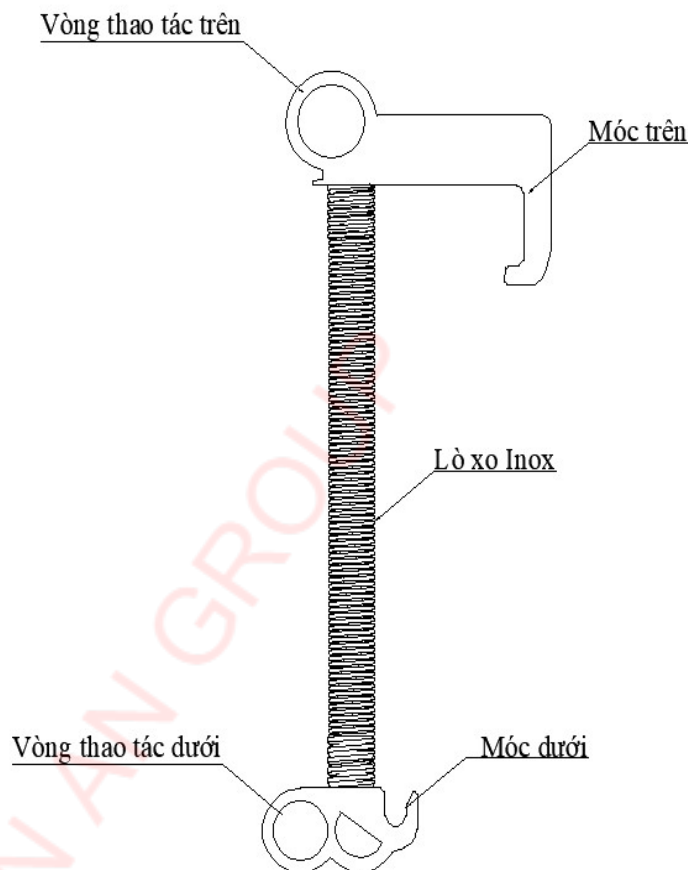

STT (NO.)	MÔ TẢ (DESCRIPTION)	ĐƠN VỊ (UNIT)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATION)
1	Ký hiệu (Cat No)		LBFCO-CT24 và LBFCO-CT35
2	Phù hợp sử dụng (Use for)		LBFCO 24(27)kV và LBFCO 35(38.5)kV
3	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm (Applicable standard)		ANSI C37.41; ANSI C37.42; IEC 60282-2; IEC 61936, ANSI C5763 hoặc tương đương
4	Dòng điện định mức (Rated current)	A	100 hoặc 200
5	Độ tăng nhiệt độ ở dòng định mức (Temperature rise at rated current)	°C	≤ 60
6	Lực kéo (Traction)	kgf	≤ 21
7	Ứng dụng (Application)		Nổ tắt tạm thời để thực hiện các công tác liên quan đến việc tháo cần Fuse của tất cả các chủng loại LBFCO mà không làm gián đoạn cung cấp điện cho phụ tải.